



Three-phase multi-function  
power meter

三相多功能电力仪表

## 用户使用手册



**CINJN® 锦能电力**  
Drive power smart energy saving



## 多功能(网络)(谐波)电力仪表用户手册

### 一、产品简介

该系列产品是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等多功能智能仪表,能够完成三相电参量测量(三相电压,三相电流,有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,频率等),谐波测量,电网质量分析(电压波峰系数,电流K系数,电压波形因子,电压电流不平衡度,电压电流质量等)四象限电能计量。数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,实现LCD现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。

多功能(网络)(谐波)电力仪表具备多种扩展功能供选配:4路模拟量变送输出、4路继电器输出(可作为本地电参量报警或远程遥控输出)、4路开关量输入、1路外部温度测量、第2路RS485通信接口。

### 二、技术参数

性能		参数	
输入 测电 电压 显示	网络	三相三线、三相四线	
	电	额定值	AC100V、400V(订货时请说明)
		过负荷	持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s
		功耗	<1VA(每相)
	压	阻抗	>300k $\Omega$
		精度	RMS测量,精度等级0.5
		额定值	AC1A、5A(订货时请说明)
	流	过负荷	持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s
		功耗	<0.4VA(每相)
		阻抗	<20M $\Omega$
		精度	RMS测量,精度等级0.5
	频率	40~60Hz,精度0.1Hz	
	功能	有功、无功、视在功率,精度0.5级	
电能	四相限计量,有功精度0.5级,无功精度2级		
显示	可编程、切换、循环的2、3、4排LED显示		
电源	工作范围	AC220V(可选配) AC/DC 80~265V	
	功耗	$\leq$ 5VA	
输出	数字接口	RS-485、MODBUS-RTU协议	
	脉冲输出	2路电能脉冲输出,光耦隔离	
环境	工作环境	-10~55 $^{\circ}$ C	
	储存环境	-20~75 $^{\circ}$ C	
安全	耐压	输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV	
	绝缘	输入、输出、电源对机壳>100M $\Omega$	
外形	尺寸	尺寸:120*120*85mm; 96*96*85mm 80*80*85mm; 72*72*85mm	
	重量	0.6kg	

## 三、安装与接线


### 3. 1 仪表尺寸

外型 代号	外型尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	最小安装距离		总长 (mm)
			水平(mm)	垂直(mm)	
42	120×120	111×111	120	120	85
96	96×96	91×91	96	96	85
80	80*80	76*76	80	80	85
72	72*72	67*67	72	72	85

### 3. 2 安装方法


- (1) 在固定配电柜开开孔尺寸大小的孔;
- (2) 取出仪表, 松开螺丝, 取下固定支架;
- (3) 仪表由前插入安装孔;
- (4) 插入仪表固定支架, 并拧紧螺丝固定仪表。

### 3. 3 端子接线图

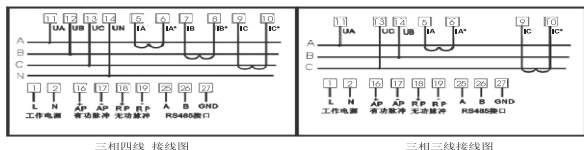

三相四线 接线图

三相三线接线图



96X96接线图



72X72接线图

(注1: 尺寸不同接线方式都相同) 以产品实物为准

(注2: 电流线星号为进线, 进出线接反, 电能计量到反相电能。)

## 四、编程操作

### 4. 1 进入和退出编程状态

进入编程状态:

在测量显示状态时按“SET”键, 进入输入密码状态, 使用“←”键“→”键输入密码(默认用户密码为0001, 再按“←”键就进入编程状态页面。注意: 如果输入密码按“SET”键后, 退出到测量显示状态, 则表示输入密码不正确。

退出编程状态:

在编程状态, SET 按键, 退出编程状态。

### 4. 2 编程操作中按键的使用

功能键 SET: 进入菜单设置或退回上级菜单。


键←: 循环查询显示能数值, 在菜单编程时为加键(0-9999)。

键→：循环查询显示能数值，在菜单编程时为减键（9999-0）循环）。  
确定键↓：进入下级菜单键，退出菜单确定键。






### 5. 3 设置参数说明





序号	序号内容说明	显示	范围
	进入菜单密码	CodE	0-9999
	说明：输入进入菜单的密码，只有密码正确才能进入菜单，出厂预设值为 9999		
1	接线方式	NEt	3P3L、3P4L
	说明：3P3L 三相三线接法、3P4L 三相四线接法		
2	电压倍率	Pt	1-9999
	说明：本项设定的为线路所用 PT 的倍率，出厂预设定为 1，如线路所用 PT 类型为：15kV/100V，则该项整定值为 150		
3	电流倍率	Ct	1-9999
	说明：本项设定的为线路所用 CT 的倍率，出厂预设定为 1，如线路所用 CT 类型为：800A/5A，则该项整定值为 160		
4	显示方式	diSP	0-99
	说明：0 为固定自动切换显示方式，1-99 为手动切换显示项		
5	通信地址	Addr	1-247
	说明：仪表地址，多机通信时用于识别本机		
6	通信波特率	bAUd	2400、4800、9600
	说明：用于设定 RS485 通讯的波特率，出厂预设值为 9600		
7	通信数据格式	dAtA	n.8.1、o.8.1、e.8.1、n.8.2
	说明：n.8.1 无校验位 8 个数据位 1 个停止位、o.8.1 奇校验 8 个数据位 1 个停止位、e.8.1 偶校验 8 个数据位 1 个停止位、n.8.2 无校验位 8 个数据位 2 个停止位		
8	电能清零	Eclr	yes、no
	说明：yes 电能数据清 0，no 电能数据不变		
9	保存参数修改值选择	SAVE	yes、no
	说明：yes 保存参数修改值，no 以前参数值不变		
10	菜单进入密码	Code	0-9999
	说明：设置进入菜单的密码，密码预设值为 9999		


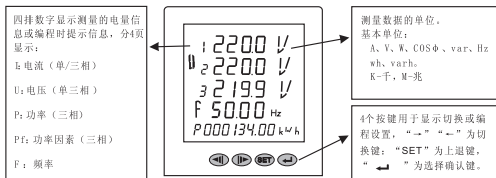
## 五、液晶多功能电力仪表面板说明与测量信息显示




可设置DISP控制字用来编程设置通常状态下显示内容，DISP=1（三相电压），2（三相电流），3（有功功率，无功功率），4（开关量输出、输入、频率）0（1234循环显示）。

页 面	内 容	说 明
disp=1 电压 有功电能		显示三相电压 相电压: $U_a$ 、 $U_b$ 、 $U_c$ (三相四线) 线电压: $U_{ab}$ 、 $U_{bc}$ 、 $U_{ca}$ (三相四线) 左图中 $U_a=220.0V$ 、 $U_b=220.0V$ 、 $U_c=219.9V$ 、 频率: 50Hz 电能: 134.00kwh(正向有功电能)
disp=2 电流 有功电能		显示三相电流 $I_a$ 、 $I_b$ 、 $I_c$ 。 左图中: $I_a=99.99A$ 、 $I_b=100.0A$ 、 $I_c=99.99A$ 频率: 50Hz 电能: 134.00kV arh(正向无功电能)
disp=3 功率, 频率有功 电能		显示三相有功功率, 总功率 左图中 A相有功功率: 1.099kw B相有功功率: 1.099kw C相功率: 1.100kw 总功率: 3.299kw 电能: 134.00kwh(反向有功电能)
disp=4 无功功率 无功电能		显示三相无功功率 无功电能 A相无功功率=2.12kvar B相无功功率=2.15kvar C相无功功率=2.17kvar 总无功功率=6.44kvar 电能: 15.60kvarh (反向无功电能)
disp=5 功率因数 有功电能		显示三相功率因数 A相=1.000 B相=0.999 C相=1.000 总无功功率=0.999 有功电能=134.00kwh


<p>disp=6 开关量输出 开关量出入 电能</p>	 <p>The meter display shows 'do' at the top, followed by '0111', 'd1', and '0101'. At the bottom, it shows '9 000003.50 kWh'. Below the display are four buttons: left arrow, right arrow, 'SET', and a small arrow pointing right.</p>	<p>显示 左图中： D0开关量输出为第1.2.3路闭合， 4路断开（“1”为闭合，“0”为 断开） D1开关量输入为1.3 路为接通，2，4，为断型 频率为 50.00Hz 电能：3.5kvarh (无功电能)</p>
<p>disp=7 零序电流</p>	 <p>The meter display shows '-AO-' at the top and '0.121' below it. Below the display are four buttons: left arrow, right arrow, 'SET', and a small arrow pointing right.</p>	<p>显示零序电流 左图中： 零序电流为： 0.121A</p>
<p>disp=8 零序电压</p>	 <p>The meter display shows '-EU-' at the top and '0.021' below it. Below the display are four buttons: left arrow, right arrow, 'SET', and a small arrow pointing right.</p>	<p>显示三相电压不平衡度 左图中： 电压不平衡度为： 0.021%</p>
<p>disp=9 三项电流不平衡度</p>	 <p>The meter display shows '-EA-' at the top and '5.052' below it. Below the display are four buttons: left arrow, right arrow, 'SET', and a small arrow pointing right.</p>	<p>显示三项电流不平衡度 左图中： 电流不平衡度为： 5.052%</p>


<p>disp=10 A、B、C电压的 总谐波含量</p>		<p>显示A、B、C电压的 总谐波含量 左图中: THD_UA=0.012% THD_UB=0.013% THD_UC=0.012%</p>
<p>disp=11 A、B、C电流的 总谐波含量</p>		<p>显示A、B、C电流的 总谐波含量 左图中: THD_IA=0.049% THD_IB=0.047% THD_IC=0.036%</p>

2、编程操作：在编程操作下，仪表提供了设置（SET）、输入（INPT）、通讯（CONN）密码（code）、开关量（DO）、模拟量（AO）五大类输入设置菜单项目，LCD显示的分层菜单结构管理方式：第1排LCD显示第1层菜单信息；第2排LCD显示第2层菜单信息，第3排LCD提供第三层菜单信息。

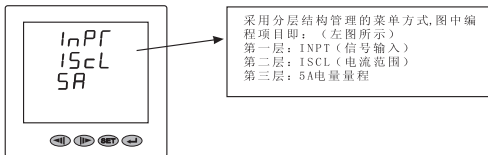


键盘的编程操作采用四个按键的操作方式，即：左右移动键“←”“→”菜单进入或上回退键“SET”、选择确定键“”来完成上述功能的所有操作。

：在仪表测量显示的情况下，按该按键进入编程模式，仪表提示密码CODE（初始为0001）：“ ”另一个作用是在编程操作过程中，起上退作用。例如，在编程模式 INPT - I.SCL - 5A下按“SET”，仪表会显示INPT - I.SCL。


：切换移动键，实现菜单项目的切换或者数字量的增加或减少。例如，在菜单项目INPT - r.U - 0001下按“→”会变成“0002”。按住不放，可实现快速增/减功能。

：选择后确认，并返回到上次菜单。

在编程方式退回到测量模式的情况下，仪表会提示“END-SAVE”，选择“SET”表示不保存退出，选择“”保存退出。菜单的组织结构如下，用户可根据实际情况选择适当的编程设置参数。



编程菜单结构示意图

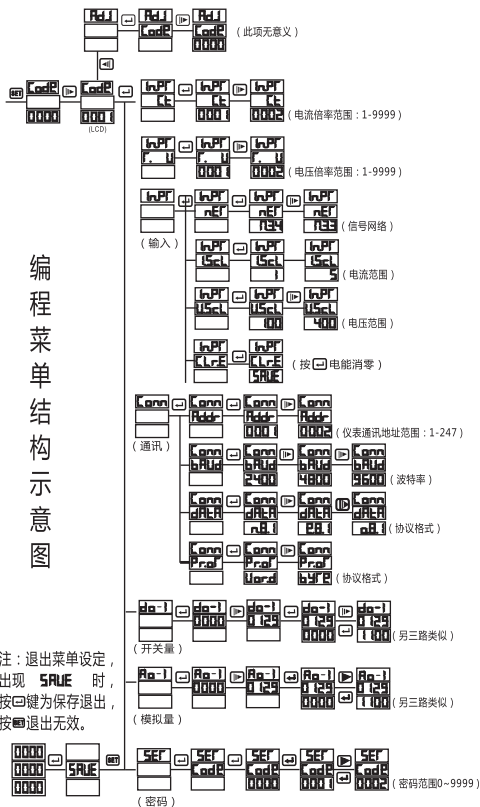


注: 退出菜单设定, 出现 **SAVE** 时, 按 [保存] 键为保存退出, 按 [退出] 退出无效。

参数设置完毕后按 [保存] 键并退出

## 编程举例

设置电压为10KV，电流500A/5A，信号网络为三相三线

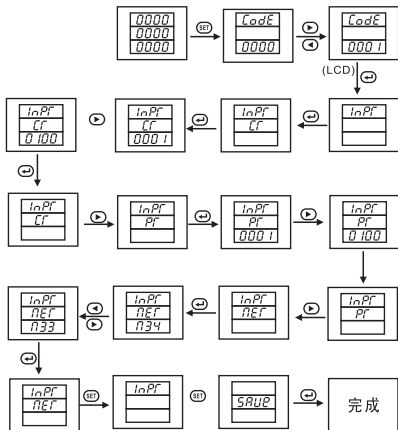

注：1、多功能电力仪表默认电压为100/380V，电流为5A

2、编程菜单默认密码为：“0000”

3、电压倍率  $Pr = 100$  表示电压为10KV/100

电压倍率  $Pr = 350$  表示电压为35KV/100

依次类推……

电流倍率  $CF = 10$  表示电流为50A/5A

电流倍率  $CF = 30$  表示电流为150A/5A

电流倍率  $CF = 50$  表示电流为250A/5A

依次类推……

4、**↻**键在菜单中用作返回键（返回上级菜单）。当设置完仪表参数后，按**SET**键返回会出现 `SAUP` 此时按 **↻**键保存并退出，按**SET**键退出设置参数不保存

5、当三相三线与三相四线转换时。外部接线与仪表内部设置必须相对应，否则测量数据不正确

## 六、功能模块 6.1 RS485 通讯


### 6.1.1 物理层

- (1) RS485 通讯接口，异步半双工模式。
- (2) 通讯波特率 4800、9600bps 可设置，出厂默认值为 9600 bps。
- (3) 字节传送格式：N81 无校验位 8 个数据位 1 个停止位。

### 6.1.2 通信协议 Modbus-RTU

本仪表提供串行异步半双工 RS485 通讯接口，采用标准 MODBUS-RTU 协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时连接多达 64 个网络仪表，每个网络仪表均可设定其通讯地址，通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线，线径不小于  $0.5\text{mm}^2$ 。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境，推荐采用 T 型网络的连接方式，不建议采用星形或其他连接方式。

MODBUS 协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一地址的终端设备（从机），然后，终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机，即：在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯数据流（半双工的工作模式）。MODBUS 协议只允许在主机（PC、PLC 等）和终端设备之间通讯，而不允许独立的终端设备之间的数据交换，这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。

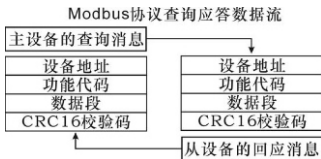

主机查询：查询消息帧包括设备地址、功能代码、数据信息码、校验码。地址码表明要选中的从机设备；功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能，例如功能代码 03 是要求从设备读寄存器并返回它们的内容；数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息，校验码用来检验一帧信息的正确性，从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法，它采用 CRC16 的校准规则。

从机响应：如果从设备产生正常的回应，在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和 CRC16 校验码。数据信息码则包括了从设备收集的数据：像寄存器值或状态。如果有错误发生，我们约定是从机不进行响应。

我们规定在本仪表中采用的通讯数据格式：每个字节的位（1 个起始位、8 个数据位、无校验、1 个停止位）。

数据帧的结构，即报文格式：

设备地址	功能代码	数据段	CRC16校验码
1个byte	1个byte	N个byte	2个byte

设备地址：由一个字节组成，在我们的系统中只使用了 1~247，其它地址保留。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应相应的查询。

功能代码：告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出该系列仪表所支持的功能代码，以及它们的功能。

功能代码	功能
03H	读一个或多个寄存器的值
10H	写一个或多个寄存器的值

数据段：包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。

校验码：CRC16 占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

生成一个 CRC16 的流程为：

(1) 预置一个 16 位寄存器为 0FFFFH (全 1)，称之为 CRC 寄存器。

(2) 把数据帧中的第一个字节的 8 位与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回 CRC 寄存器。

(3) 将 CRC 寄存器向右移一位，最高位填以 0，最低位移出并检测。

(4) 如果最低位为 0：重复第三步（下一次移位）；如果最低位为 1：将 CRC 寄存器与一个预设的固定值 (0A001H) 进行异或运算。

(5) 重复第三步和第四步直到 8 次移位。这样处理完了一个完整的八位。

(6) 重复第 2 步到第 5 步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。

(7) 最终 CRC 寄存器的值就是 CRC16 的值。

### 6. 1. 3 通信报文举例：

(1) 读数据寄存器(功能代码 03H)：读三相电流值，A 相电压 218.79V，B 相电压 219.79V，C 相电压 220.79V，仪表地址为 1。

主机读数据帧：

地址	命令	起始地址(高位在前)	寄存器数(高位在前)	校验码(低位在前)
01H	03H	00H,17H	00H,06H	75H,CCH

仪表回应数据帧：

地址	命令	数据长度	数据段(12 字节)	校验码
01H	03H	0CH	435ACC9DH, 435BCC9DH, 435CCC9DH,	94H,C8H

(2) 写数据寄存器(功能代码 10H)：设置电流变比 CT=300，电压变比 PT=100，仪表地址为 1。

主机写数据帧：

地址	命令	起始地址	寄存器数	字节数	数据段	校验码
01H	10H	00H,02H	00H,02H	04H	00H,64H,01H,2CH	33H,E4H

仪表回应数据帧：

地址	命令	起始地址	寄存器数	校验码
01H	10H	00H,02H	00H,02H	E0H,08H

## 6.1.4 Modbus 通信寄存器地址表

地址	项目描述	数据类型	属性	说明
0	进入菜单密码	Int	R/W	范围:0-9999
1	通信波特率	Int	R/W	2-9600bps 0-4800bps
	通信地址			范围:1-247
2	电压变比 PT	Int	R/W	范围:1-9999
3	电流变比 CT	Int	R/W	范围:1-9999
4	电参量显示方式	Int	R/W	参见菜单设置该项说明
	输入信号接线方式			80:三相三线, 0:三相四线
5-21	保留			
22	通信、遥控	Int	R/W	
23、24	A 相电压	float	R	Float 为浮点数据格式, 符合 IEE754 标准所有的数据都是一次侧的数据, 浮点数据格式详见附加说明
25、26	B 相电压	float	R	
27、28	C 相电压	float	R	
29、30	AB 相线电压	float	R	
31、32	CA 相线电压	float	R	
33、34	BC 相线电压	float	R	
35、36	A 相电流	float	R	
37、38	B 相电流	float	R	
39、40	C 相电流	float	R	
41、42	A 相有功功率	float	R	
43、44	B 相有功功率	float	R	
45、46	C 相有功功率	float	R	
47、48	总有功功率	float	R	
49、50	A 相无功功率	float	R	
51、52	B 相无功功率	float	R	
53、54	C 相无功功率	float	R	
55、56	总无功功率	float	R	
57、58	A 相视在功率	float	R	
59、60	B 相视在功率	float	R	
61、62	C 相视在功率	float	R	
63、64	总视在功率	float	R	
65、66	A 相功率因数	float	R	
67、68	B 相功率因数	float	R	
69、70	C 相功率因数	float	R	
71、72	总功率因数	float	R	
73、74	频率	float	R	
75、76	正向有功电能	float	R	
77、78	正向无功电能	float	R	
79、80	反向有功电能	float	R	
81、82	反向无功电能	float	R	
83、84	零序电流	float	R	
85、86	电压不平衡度	float	R	
87、88	电流不平衡度	float	R	
89、90	A相电压总谐波含量	float	R	
91、92	B相电压总谐波含量	float	R	
93、94	C相电压总谐波含量	float	R	
95、96	A相电流总谐波含量	float	R	
97、98	B相电流总谐波含量	float	R	
99、100	C相电流总谐波含量	float	R	

## 6.2 电能计量与电能脉冲输出

数显多功能电力仪表可提供双向有功、双向无功电能计量, 2 路电能脉冲输出功能和 RS485 的数字接口来完成电能数据的显示和远传。集电极开路光耦继电器的电能脉冲实现有功电能和无功电能的远传, 可

采用远程的计算机终端、PLC、DI 开关采集模块采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。所采用输出方式是电能的精度检验的方式(国家计量规程:标准表的脉冲误差比较方法)。


(1) 电器特性:脉冲采集接口的电路示意图中  $VCC \leq 48V$ 、 $I_z \leq 50mA$ 。

(2) 脉冲常数:  $3200 \text{ imp/kWh}$ ; 当仪表累积  $1kWh$  时脉冲输出个数  $N=3200$  个, 需要强调的是  $1kWh$  为电能的二次测电能数据, 在 PT、CT 的情况下, 相对的  $N$  个脉冲数据对应 1 次测电能为  $1kWh \times \text{电压变比 PT} \times \text{电流变比 CT}$ 。

(3) 应用举例: PLC 终端使用脉冲计数装置, 假定在时长为  $t$  的一段时间内采集脉冲个数为  $N$  个, 仪表输入为:  $10kV/100V$ ,  $400A/5A$ , 则该时间段内仪表电能累积为:  $N/3200 \times 100 \times 80$  度电能。

### 6. 3 开关量输入部分

开关量输入部分: 该提供 4 路一关量输入功能。4 路开关输入是采用干结点电阻开关信号输入方式, 仪表内部配备+5V 的工作电源, 无需外部供电。当外部接通的时候, 经过仪表开关输入模块 DI 采集其为接通信息、显示为 1; 当外部断开的时候, 经过仪表开关输入模块 DI 采集其为断开信息、显示为 0。

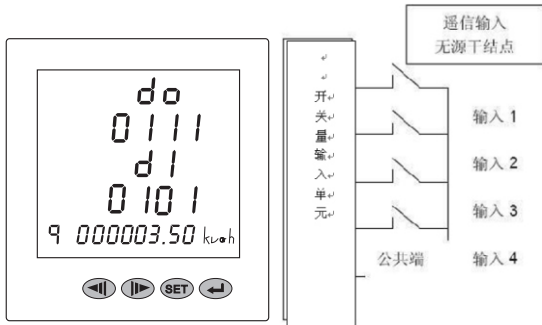

1) .电气参数:

开入 DI: 接通电阻  $R < 500 \Omega$ ; 关断电阻  $R > 100K \Omega$

2). 寄存器:

DI 信息寄存器: 该寄存器表示 4 路开关量输入的状态信息。

DI 寄存器	BIT15~BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
对应开关端口		Di4	Di3	Di2	Di1
复位	无关位	0	0	0	0

DI 信息寄存器的低 4 位 (BIT3、BIT2、BIT1、BIT0) 是开关输入状态信息。如果寄存器内容为 0000 0101 则表明开关输入端口 3 路、1 路为导通, 4 路、2 路为关断。

3) .应用举例:

开关输入功能:


开关模块具有 4 路开关量输入采集功能, 在采集输入信号后, 仪表面板的 LED 显示其“导通——1”或者“关断——0”信息, 用于天关信号的本地监视。将仪表切换到开关信息显示状态, 此时“DI”上的

指示灯亮。面板的最高一排数码管显示开关输入的状态信息(DI)，从左到右依次为第4路、第3路、第2路、第1路右图表示第4路、第3路、第1路为导通状态，第2路为关断状态。

通过仪表 RS485 数字接口，可将开关信息寄存器(DI)的信息传输到远程的计算机终端。

## 6. 4 开关量输出部分

开关量输出部分：4路继电器的开关量输出功能，可用于各种场所下的报警指示、保护控制等输出功能。在开关输出有效的时候，继电器输出导通，开关输出关闭的时候，继电器输出关断。

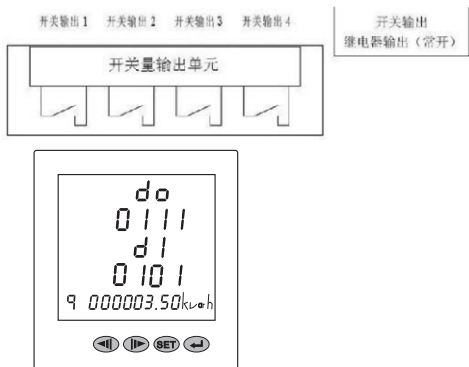

### 1) .电气参数:

开出 DO: AC250V 1A

### 2). 寄存器:

DO 信息寄存器: 该寄存器表示 4 路开关量输出的状态信息。

DO 寄存器	BIT7 ~BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
对应开关端口		Di4	Di3	Di2	Di1
复位	无关位	0	0	0	0

DO 信息寄存器的低 4 位 (BIT3、BIT2、BIT1、BIT0) 是开关输出状态信息。如果寄存器内容为 1101 0000 则表明端口 1、3、4 导通，2 为关断，所有 DO 信息在仪表的 LED 上能够显示。

项目	变量	设置方法
开关输出 1	DO1	BYTE1 (1~52)，报警的项目，偶数分别对应电量地址表中相应的 26 个测量电量高报警；奇数分别对应电量地址表中相应的 26 个测量电量低报警；0 表示遥控方式。请查阅开关量输出、变送输出电量参数对照表。BYTE2 (0~9999)，报警极限参数是该电量参数的二次值，数据格式见附录
开关输出 2	DO2	
开关输出 3	DO3	
开关输出 4	DO4	

开关输出功能:


遥控功能:

主机写数据帧:

地址	命令	起始地址	寄存器数	字节数	数据段	校验码
01H	10H	00H,16H	00H,01H	02H	00H,06H	24H,A4H

仪表回应数据帧:

地址	命令	起始地址	寄存器数	校验码
01H	10H	00H,16H	00H,01H	E0H,0DH



通过上位机向 YCDO 信息寄存器(16H)写入控制信息,可控制 4 路开关量输出端口的通断,写入 1 对应端口导通,写入 0 对应端口关断。如写入 2 进制数 00000110,表示 2 路、3 路开关量输出端口导通,1 路、4 路为断开。该功能不能与开关输出模块的另一个超限报警输出功能同时使用,要使用遥控功能,需将电量对象参数设为 0,也就是关闭报警输出功能,仪表在开关量输出功能设置时第 2 行参数为 0。右上图在遥控状态时表示第 4 路、第 1 路为关断状态,第 3 路、第 2 路为导通状态。

开关输出模块的另外一个功能就是超限报警输出。设置电参数的范围,当测量的电参数越过设置的范围时候,对应的开关输出端口为导通状态,面板相应位置显示 1,当信号回到参数范围以后显示变为 0。直接通过面板按键操作,对报警对象和报警值进行设置。

开关量输出、变送输出电量参数对照表

项目	开关量输出		变送输出	
	对应参数 (高报警)	对应参数 (低报警)	对应参数 (4~20mA)	对应参数 (0~20mA)
Ua (A 相电压)	1	2	1	2
Ub (B 相电压)	3	4	3	4
Uc (C 相电压)	5	6	5	6
Uab (AB 线电压)	7	8	7	8
Ubc (BC 线电压)	9	10	9	10
Uca (CA 线电压)	11	12	11	12
Ia (A 相电流)	13	14	13	14
Ib (B 相电流)	15	16	15	16
Ic (C 相电流)	17	18	17	18
Pa (A 相有功功率)	19	20	19	20
Pb (B 相有功功率)	21	22	21	22
Pc (C 相有功功率)	23	24	23	24



Ps (总有功功率)	25	26	25	26
Qa (A相无功功率)	27	28	27	28
Qb (B相无功功率)	29	30	29	30
Qc (C相无功功率)	31	32	31	32
Qs (总无功功率)	33	34	33	34
Sa (A相视在功率)	35	36	35	36
Sb (B相视在功率)	37	38	37	38
Sc (C相视在功率)	39	40	39	40
Ss (总视在功率)	41	42	41	42
PFa (A相功率因数)	43	44	43	44
PFb (B相功率因数)	45	46	45	46
PFc (C相功率因数)	47	48	47	48
PFS (总功率因数)	49	50	49	50
F (频率)	51	52	51	52

报警参数计算方法:

电参数报警极限参数值的计算公式:

$$\text{设定值} = \frac{\text{报警值} \times \text{二次额定值}}{\text{一次额定值}}$$

设定值的取值和二次值额定值取值方法相同。

编程实例: 对于三相四线制 10KV/100V; 400A/5A 的仪表中设置, 设定值应该写为:

设定要求	报警条件	量程		编程设置参数	
		一次测量程值	二次测量程	电参量 对应参数	设定值
电压报警	Ua>100V	10KV	100.0	1	1000
	Ub>110V			3	1100
	Uc<80V			6	800
电流报警	Ia>400A	400	5.000	13	5000
	Ib<360A			16	4500
	Ic<40A			18	500
功率报警	Ps>12MW	12MW	1500	25	1500
	Pa>4MW	4MW	500	19	500
	Pb<2MW			22	250
功率因数报警	PFs>0.9	1	1.000	49	900
	PFa>0.866			43	866
	PFs<0.5			46	500

## 6.5 模拟量变送输出模块

模拟量变送输出模块: 该提供 4 路模拟量的变送输出功能, 每 1 路都可选择 26 个电量参数中的任何一个进行设置, 通过仪表本身的模拟量变送模块功有, 实现电参量的模拟变送输出功能 (0~20mA/4~20mA), 其数量对应关系可任意设置。

1). 电气参数: 输出 0~20mA、0~20mA 精度等级 0.5%

过 载: 120%有效输出, 最大电流 24mA、电压 12V。

负 载: Rmax=400Ω

## 2). 寄存器:

仪表编程键盘设置, 实现 4 路模拟变送输出的设置, 包括选择需变送的电量项目和满量程 20mA 输出对应的电量参数。

项目	变量	设置方法
开关输出 1	D01	BYTE1 (1~52), 报警的项目, 偶数分别对应电量地址表中相应的 26 个测量电量高报警; 奇数分别对应电量地址表中相应的 26 个测量电量低报警; 0 表示遥控方式。请查阅开关量输出、变送输出电量参数对照表。BYTE2 (0~9999), 报警极限参数是该电量参数的二次值, 数据格式见附录
开关输出 2	D02	
开关输出 3	D03	
开关输出 4	D04	

项目	变量	设置方法
变量输出 1	A01	BYTE1 (1~52), 报警的项目, 偶数分别对应电量地址表中相应的 26 个测量电量 4mA~20mA 输出; 奇数分别对应电量地址表中相应的 26 个测量电量 0~20mA 输出; 请查阅开关量输出、变送输出电量参数对照表。BYTE2 (0~9999), 20mA 输出, 对应的参数值, 数据格式见附录
变量输出 2	A02	
变量输出 3	A03	
变量输出 4	A04	

电参量变送输出参数值的计算: 取二次额定值。

编程实例: 对于三相四线制 10kV/100V; 400A/5A 的仪表中设置, 设定值应该写为:

设定要求	变送条件	量程		编程设置参数	
		一次测量程值	二次测量程	电参量 对应参数	设定值
电压变送	Ua:0-10kV/4-20mA	10kV	100.0	1	1000
	Ub:0-10kV/4-20mA			3	1000
	Uc:0-10kV/0-20mA			6	1000
电流变送	Ia:0-400A/4-20mA	400	5.000	13	5000
	Ia:0-400A/0-20mA			16	5000
	Ib:0-400A/0-20mA			18	5000
功率变送	PS:0-12MW/4-12-20mA	12MW	1500	25	1500
	Pa:0-4MW/4-12-20mA	4MW	500	19	500
	Pb:0-4MW/0-10-20mA			22	500
功率因数 变送	PFs:0-1/4-12-20mA	1	1.000	49	1000
	Pfa:0-1/4-12-20mA			43	1000
	Pfb:0-1/0-10-20mA			46	1000

二次额定值及二次值附录:

- (1) 电压为二次侧的电压值, 固定 1 位小数位。
- (2) 电流为二次侧的电流值, 固定 3 位小数位。
- (3) 功率为二次侧的功率值, 固定 0 位小数位。
- (4) 功率因数固定 3 位小数位。
- (5) 频率固定 2 位小数位。

浮点数转换附录:

$$\text{测量值} = (-1)^S \times 2^{E-127} \times (X)$$

$$E = E1 \times 128 + E2 \times 64 + E3 \times 32 + E4 \times 16 + E5 \times 8 + E6 \times 4 + E7 \times 2 + E8$$

$$X = 1 + \frac{M1}{2} + \frac{M2}{2^2} + \dots + \frac{M23}{2^{23}}$$

浮点数采集一次要采集 4 个字节。采集是高位在前，低位在后。采集到的先是 BYTE1 在最前，BYTE4 在最后。

BYTE1							
S	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
BYTE2							
E8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
BYTE3							
M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
BYTE4							
M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23

版权所有，未经许可请勿盗用  
因产品技术不断改进，所有数据应以最新数据确认为准，  
如有变动，素不另行通知。！



**锦能电力科技有限公司** 地址ADD: 浙江省乐清市磐石镇重石工业区  
JINNENG POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. 电话TEL: 0577-62841756 传真FAX: 0577-62841757  
全国服务热线: 400-853-1778 Http: //www.chnjp.com

